

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-18/0542  
vom 6. November 2020

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton

Hersteller

Niedax GmbH & Co. KG  
Asbacher Straße 144  
53545 Linz am Rhein  
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

NIEDAX

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

19 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330232-00-0601, Edition 10/2016

Diese Fassung ersetzt

ETA-18/0542 vom 28. April 2020

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Der NIEDAX Bolzenanker DAZ ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl (DAZ) oder aus nichtrostendem Stahl (DAZ E4) oder aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (DAZ HCR), der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellt.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang B 3, C 1
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 2
Verschiebungen (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 5
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leitungskategorie C1 und C2	Siehe Anhang C 4
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B 1

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 3

### 4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330232-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. November 2020 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Baderschneider



Konusbolzen, kaltumgeformte Ausführung:

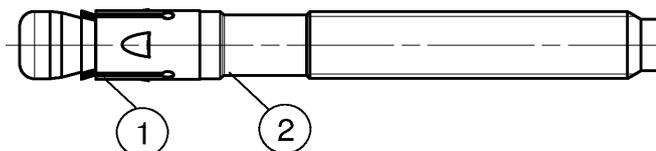

Konusbolzen, spanend hergestellt:

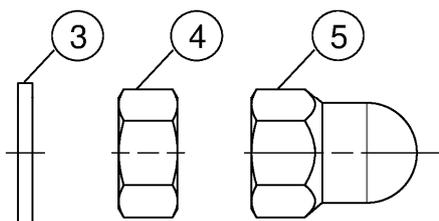

- ① Spreizclip
- ② Konusbolzen (kaltmassivumgeformt oder gedreht)
- ③ Unterlegscheibe
- ④ Sechskantmutter
- ⑤ NIEDAX DAZ Hutmutter

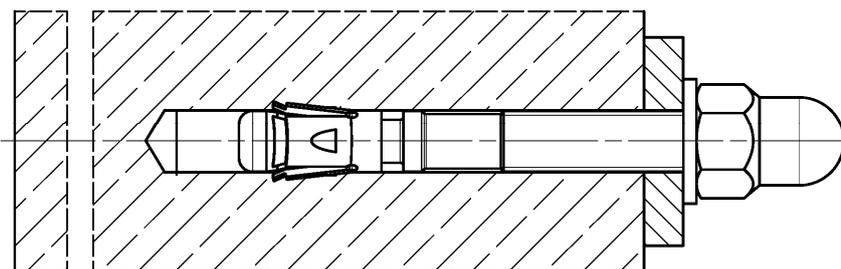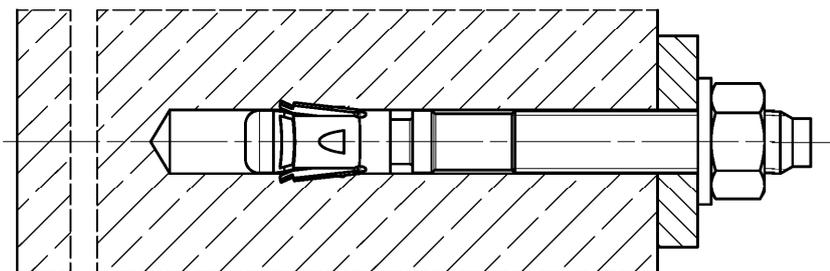


(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Produktbeschreibung**  
Einbauzustand

**Anhang A 1**

**Produktkennzeichnung und Buchstabenkürzel:**

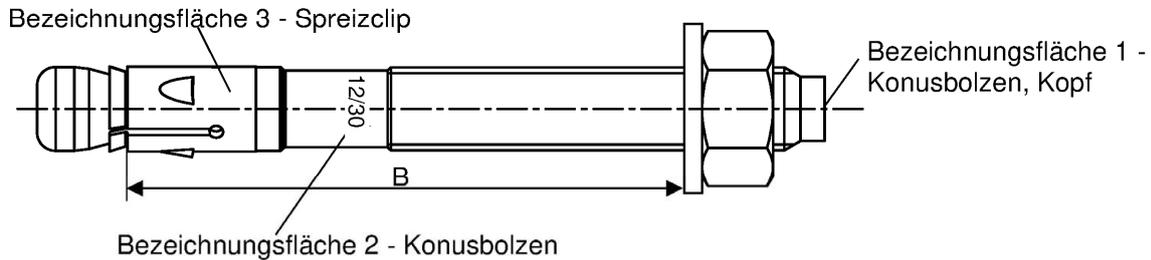

Produktkennzeichnung, Beispiel: FAZ II 12/30 R

Firmenkennung | Dübeltyp  
auf Bezeichnungsfäche 2 oder 3

Gewindegröße / max. Dicke des Anbauteils ( $t_{fix}$ )  
Kennzeichnung R oder HCR auf Bezeichnungsfäche 2

FAZ II: Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt  
FAZ II R: nichtrostender Stahl  
FAZ II HCR: hochkorrosionsbeständiger Stahl

**Tabelle A2.1:** Buchstabenkürzel auf Bezeichnungsfäche 1:

Markierung	(a)	(b)	(c)	(d)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(K)	
Max. $t_{fix}$	5	10	15	20	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
B ≥ [mm]	M6	-			45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
	M8	40	45	-		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
	M10	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
	M12	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	M16	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	M20	-				105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	M24	-				130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
Markierung	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	
Max. $t_{fix}$	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	
B ≥ [mm]	M6	100	110	120	130	140	160	180	200	220	240	290	340	390	440
	M8	105	115	125	135	145	165	185	205	225	245	295	345	395	445
	M10	120	130	140	150	160	180	200	220	240	260	310	360	410	460
	M12	130	140	150	160	170	190	210	230	250	270	320	370	420	470
	M16	145	155	165	175	185	205	225	245	265	285	335	385	435	485
	M20	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	350	400	450	500
	M24	185	195	205	215	225	245	265	285	305	325	375	425	475	525

**Berechnung vorhandener  $h_{ef}$  von eingebauten Ankern:**

**vorhandene  $h_{ef} = B_{(gemäß\ Tabelle\ A2.1)} - vorhandenes\ t_{fix}$**

Dicke des Anbauteils  $t_{fix}$  ist inklusive der Dicke der Befestigungsplatte  $t$  und z.B. der Dicke von Ausgleichsschichten  $t_{Mörtel}$  oder anderen nicht tragenden Schichten


(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Produktbeschreibung**  
Produktkennzeichnung und Buchstabenkürzel

**Anhang A 2**

## Produktabmessungen

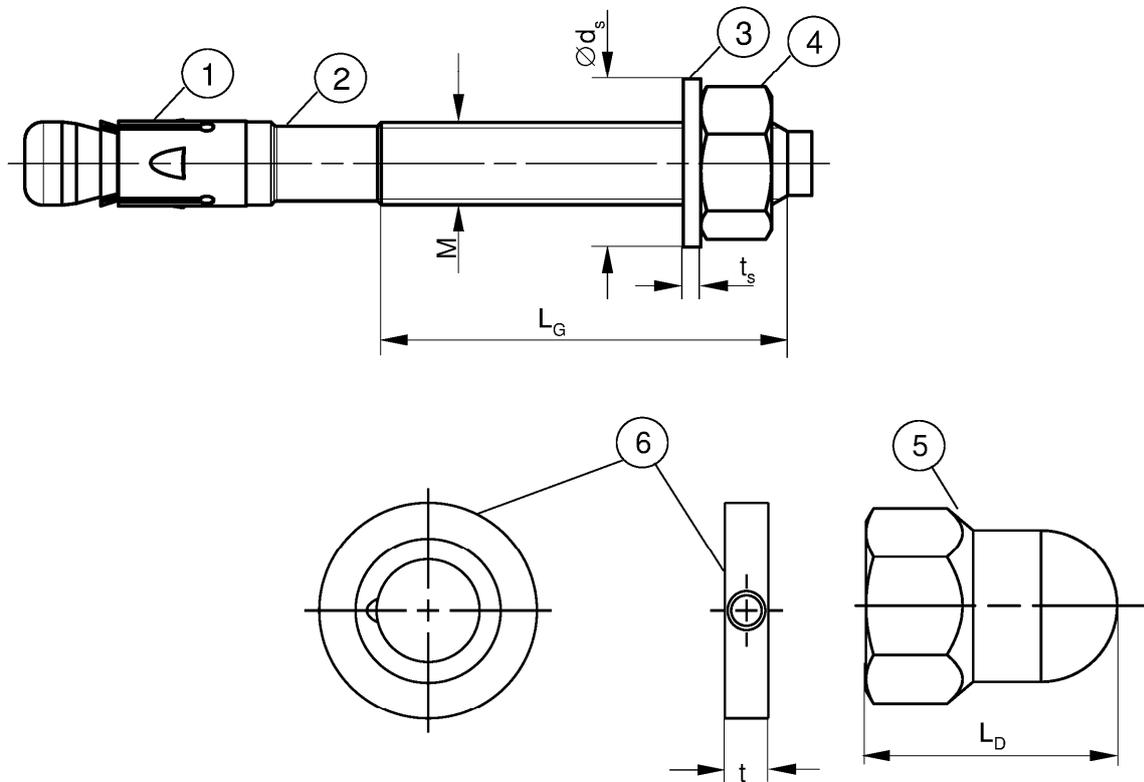

**Tabelle A3.1:** Abmessungen [mm]

Teil	Bezeichnung		DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
1	Spreizclip	Blechdicke	0,8	1,3	1,4	1,6	2,4		3,0
2	Konusbolzen	Gewindegröße M	6	8	10	12	16	20	24
		L <sub>G</sub>	10	19	26	31	40	50	57
3	Unterlegscheibe	t <sub>s</sub>	≥ 1,4		1,8	2,3	2,7		3,7
		∅ d <sub>s</sub>	11	15	19	23	29	36	43
4 & 5	Sechskantmutter / NIEDAX DAZ Hutmutter	Schlüsselweite	10	13	17	19	24	30	36
5		L <sub>D</sub>	≥ -		22	27	33	-	
6	NIEDAX Verfüllscheibe FFD	t	= 6				7	8	10

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Produktbeschreibung**  
Abmessungen

**Anhang A 3**

**Tabelle A4.1: Materialien DAZ (ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K))**

Teil	Bezeichnung	Material
1	Spreizclip	Kaltband, EN 10139:2016 oder Edelstahl EN 10088:2014
2	Konusbolzen	Kaltstachstahl oder Automatenstahl
3	Unterlegscheibe	Kaltband, EN 10139:2016
4	Sechskantmutter	Stahl, Festigkeitsklasse min. 8, EN ISO 898-2:2012

**Tabelle A4.2: Materialien DAZ E4**

Teil	Bezeichnung	Material
1	Spreizclip	Edelstahl EN 10088:2014
2	Konusbolzen	
3	Unterlegscheibe	
4	Sechskantmutter	Edelstahl EN 10088:2014; ISO 3506-2:2018; Festigkeitsklasse – min. 70

**Tabelle A4.3: Materialien DAZ HCR**

Teil	Bezeichnung	Material
1	Spreizclip	Edelstahl EN 10088:2014
2	Konusbolzen	Hochkorrosionsbeständiger Stahl EN 10088:2014
3	Unterlegscheibe	
4	Sechskantmutter	Hochkorrosionsbeständiger Stahl EN 10088:2014; ISO 3506-2:2018; Festigkeitsklasse – min. 70

*(Abbildungen nicht maßstäblich)*

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Produktbeschreibung**  
Materialien

**Anhang A 4**

### Spezifikation des Verwendungszweck

#### Beanspruchung der Verankerung:

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Statische und quasi-statische Belastungen	✓						
Gerissener und ungerissener Beton							
Brandbeanspruchung							
Seismische Einwirkung für Leistungskategorie	C1	-			✓		
	C2 <sup>1)</sup>	-			✓		-

<sup>1)</sup> DAZ HCR: Gilt nur für kaltmassivumgeformte Ausführung (gemäß Anhang A1)

#### Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemäß (gerissen und ungerissen) gemäß EN 206-1:2013+A1:2016
- Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206-1:2013+A1:2016

#### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (DAZ, DAZ E4, DAZ HCR)
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrietmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (DAZ E4, DAZ HCR)
- Bauteile im Freien und in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (DAZ HCR)  
Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas - Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)

#### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Dübel anzugeben (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.)
- Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und EOTA Technischer Report TR 055
- Anwendungen mit einer effektiven Verankerungstiefe  $h_{ef} < 40$  mm sind auf statisch unbestimmte Bauteile beschränkt (z.B. leichte abgehängte Decken in trockenen Innenräumen) und über die ETA abgedeckt

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR



**Verwendungszweck**  
Spezifikation

**Anhang B 1**

**Tabelle B2.1: Montagekennwerte**

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Nomineller Bohrdurchmesser $d_0 =$	6	8	10	12	16	20	24
Maximaler Schneidendurchmesser mit Hammerbohrer oder Hohlbohrer $d_{cut,max}$ [mm]	6,40	8,45	10,45	12,5	16,5	20,55	24,55
Maximaler Schneidendurchmesser mit Diamantbohrer	-	8,15		12,25	16,45	20,50	24,40
Gesamtlänge des Ankers im Beton $h_{nom} \geq (L)$ [mm]	46,5 (6,5)	44,5 (9,5)	52,0 (12)	63,5 (13,5)	82,5 (17,5)	120 (20)	148,5 (23,5)
Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt $h_1 \geq$	Vorhandenes $h_{ef} + L = h_{nom}$					$h_{nom} + 10$	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil $d_f \leq$ [mm]	7	9	12	14	18	22	26
Montagedrehmoment $T_{inst} =$ [Nm]	8	20	45	60	110	200	270
Überstand nachdem der Konusbolzen durchgeschlagen wurde (für Anwendung mit NIEDAX Hutmutter gemäß Anhang B6) $O =$ [mm]	-		12	16	20	-	

Setzlehre DAZ SL-H  
für Anker mit NIEDAX DAZ Hutmutter:

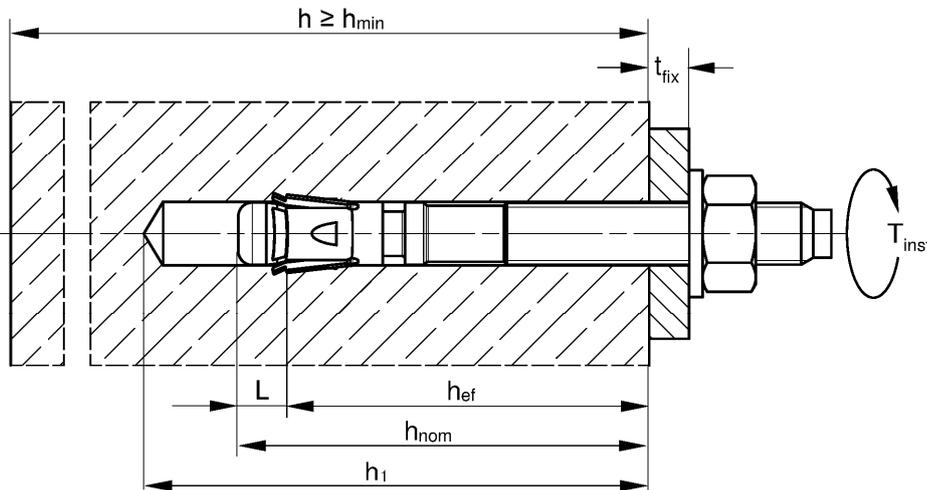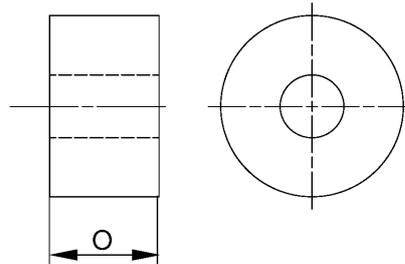

- $h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe
- $t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils
- $h_1$  = Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt
- $h$  = Dicke des Betonbauteils
- $h_{min}$  = Minimale Dicke des Betonbauteils
- $h_{nom}$  = Gesamtlänge des Ankers im Beton
- $T_{inst}$  = Montagedrehmoment

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Verwendungszweck**  
Montageparameter

**Anhang B 2**

**Tabelle B3.1:** Mindestdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
<b>Minimaler Randabstand</b>							
Ungerissener Beton	45	40	45	55	65	95	135
Gerissener Beton $c_{min}$						85	100
Zugehöriger Achsabstand	s [mm] gemäß Anhang B4						
Minimale Dicke des Betonbauteils $h_{min}$	80			100	140	160	200
Dicke des Betonbauteils $h \geq$	max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 30\}$				max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 2 \cdot d_o\}$		
<b>Minimaler Achsabstand</b>							
Ungerissener Beton	35	40	40	50	65	95	100
Gerissener Beton $s_{min}$		35					
Zugehöriger Randabstand	c [mm] gemäß Anhang B4						
Minimale Dicke des Betonbauteils $h_{min}$	80			100	140	160	200
Dicke des Betonbauteils $h \geq$	max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 30\}$				max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 2 \cdot d_o\}$		
<b>Minimale Spaltfläche</b>							
Ungerissener Beton	5,1	18	37	54	67	100	117,5
Gerissener Beton $A_{sp,req}$ [ $\cdot 1000$ mm <sup>2</sup> ]							

<sup>1)</sup>  $h_1$  gemäß Anhang B2

**Spaltversagen** für minimale Achs- und Randabstände in Abhängigkeit der effektiven Verankerungstiefe  $h_{ef}$

Für die Berechnung des minimalen Achsabstands und des minimalen Randabstands der Anker in Kombination mit verschiedenen Einbindetiefen und -dicken des Betonbauteils ist die folgende Gleichung zu erfüllen:

$$A_{sp,req} < A_{sp,ef}$$

$A_{sp,req}$  = erforderliche Spaltfläche


$A_{sp,ef}$  = effektive Spaltfläche (gemäß Anhang B4)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Verwendungszweck**  
Mindestdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände


**Anhang B 3**

**Tabelle B4.1:** Effektive Spaltfläche  $A_{sp,ef}$  bei einer Betonbauteildicke  $h > h_{ef} + 1,5 \cdot c$  und  $h \geq h_{min}$

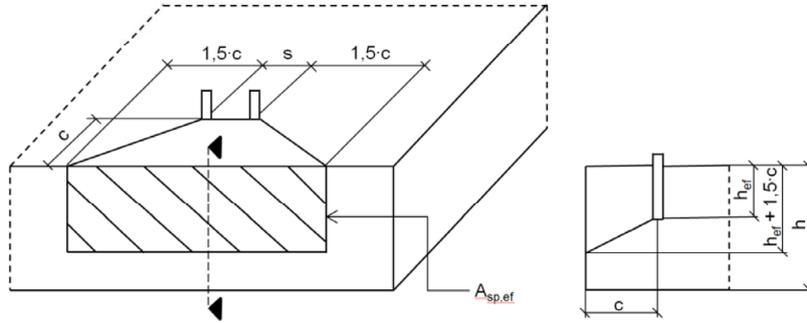

Einzelanker und Ankergruppen mit	$s > 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = (6 \cdot c) \cdot (h_{ef} + 1,5 \cdot c)$	[mm <sup>2</sup> ]	mit $c \geq c_{min}$
Ankergruppen mit	$s \leq 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = (3 \cdot c + s) \cdot (h_{ef} + 1,5 \cdot c)$	[mm <sup>2</sup> ]	mit $c \geq c_{min}$ und $s \geq s_{min}$

**Tabelle B4.2:** Effektive Spaltfläche  $A_{sp,ef}$  bei einer Betonbauteildicke  $h \leq h_{ef} + 1,5 \cdot c$  and  $h \geq h_{min}$

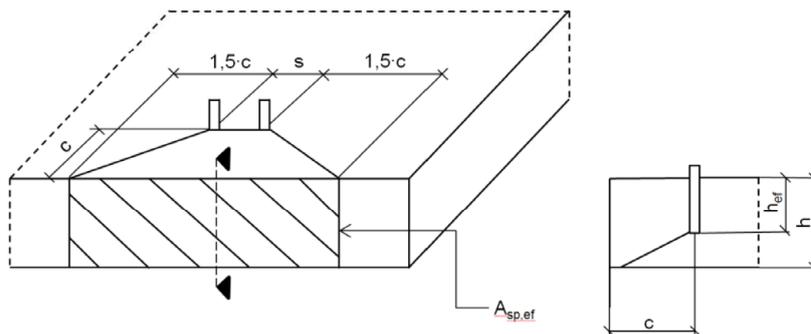

Einzelanker und Ankergruppen mit	$s > 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = 6 \cdot c \cdot \text{vorhandenes } h$	[mm <sup>2</sup> ]	mit $c \geq c_{min}$
Ankergruppen mit	$s \leq 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = (3 \cdot c + s) \cdot \text{vorhandenes } h$	[mm <sup>2</sup> ]	mit $c \geq c_{min}$ und $s \geq s_{min}$

Randabstände und Achsabstände sind auf 5 mm zu runden

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Verwendungszweck**  
Mindestdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände






**Anhang B 4**

### Montageanleitung:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile  
Ausnahme: NIEDAX DAZ Hutmutter
- Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der Dübel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist, als die Festigkeitsklasse des Betons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlräume
- Hammer-, Hohl- oder Diamantbohren gemäß Anhang B5
- Bohrloch senkrecht +/- 5° zur Oberfläche des Verankerungsgrundes erstellen, ohne die Bewehrung zu beschädigen
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgebracht Last liegt
- Es ist darauf zu achten, dass im Falle eines Brandes keine lokalen Abplatzungen der Betondecke erfolgten
- Unter Erbebeeinfluss sind Abstandsmontagen und Befestigungen durch nicht tragenden Schichten nicht erlaubt
- Bei Anwendungen unter Erbebeeinfluss muss das Befestigungselement außerhalb kritischer Bereiche (z. B. plastischer Gelenke) der Betonstruktur angeordnet sein

### Montageanleitung: Bohren und Bohrlochreinigung

Möglichkeiten von Bohren und Reinigung

Hammerbohrer		 1: Bohrloch erstellen	 2: Bohrloch reinigen
Hohlbohrer		 1: Bohrloch erstellen mit Hohlbohrer und Staubsauger	-
Diamantbohrer, nur bei Einwirkungen ohne Erdbebeanspruchung und $\geq$ Bohr $\varnothing$ 8		 1: Bohrloch erstellen	 2: Bohrloch reinigen


NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Verwendungszweck**  
Montageanleitung


**Anhang B 5**

## Montageanleitung: Anker setzen


### Sechskantmutter:



3: Anker setzen




4: Anker mit dem Montage-drehmoment  $T_{inst}$  verspreizen



5: Abgeschlossene Montage

### NIEDAX DAZ HUTMUTTER:


#### Möglichkeit 1: Durchsteckmontage mit Setzlehre SL-H:




3: Anker mit Setzlehre setzen




4: Überstand prüfen



5: NIEDAX DAZ Hutmutter aufdrehen




6: Anker mit dem Montage-drehmoment  $T_{inst}$  verspreizen




7: Abgeschlossene Montage


#### Möglichkeit 2: Durchsteckmontage mit Sechskantmutter:



3: Anker setzen



4: Position prüfen:  
Ein Gewindegang  
Überstand über die  
Mutter




4.1: Mutter entfernen

### NIEDAX VERFÜLLSCHEIBE FFD optional z.B. bei Anwendungen unter Erdbebenbeanspruchung C2 oder zur Minimierung des Lochspiels:

Optional

Der Ringspalt zwischen Bolzen und Anbauteil darf mit Mörtel verfüllt sein (Druckfestigkeit  $\geq 50 \text{ N/mm}^2$  z.B. fischer FIS SB) nach Schritt 7 (zur Minimierung des Lochspiels). Die Verfüllscheibe ist zusätzlich zur Standard-Unterlegscheibe einzusetzen. Die Dicke der Verfüllscheibe muss bei  $t_{fix}$  berücksichtigt werden. Senkung in der Verfüllscheibe zeigt in Richtung Anbauteil.

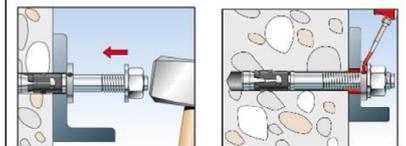

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Verwendungszweck**  
Montageanleitung

**Anhang B 6**

**Tabelle C1.1:** Charakteristische Werte der **Zugtragfähigkeit** unter statischer und quasi - statischer Belastung

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR										
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24				
<b>Stahlversagen</b>											
Charakteristischer Widerstand	DAZ	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	[kN]	7,6	16,6	28,3	43,2	67,0	123,3	176,7	
	DAZ E4/HCR			11,4	17,0	29,0	44,3	70,6	124,9	183,6	
Teilsicherheitsbeiwert		γ <sub>Ms</sub> <sup>1)</sup>	[-]	1,5							
<b>Herausziehen</b>											
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung		h <sub>ef</sub>	[mm]	40	35 - < 45	45	40 - 60	50 - 70	65 - 85	100	125
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton C20/25		N <sub>Rk,p</sub>	[kN]	1,5	5,5	8	13	20	27,0	34,4	48,1
Charakteristischer Widerstand in ungerissenem Beton C20/25				10,5	14	20	22	38,6	49,2	68,8	
Erhöhungsfaktoren für N <sub>Rk,p</sub> für gerissenen und ungerissenen Beton		ψ <sub>c</sub>	[-]	C25/30		1,12					
				C30/37		1,22					
				C35/45		1,32					
				C40/50		1,41					
				C45/55		1,50					
				C50/60		1,58					
Montagesicherheitsbeiwert		γ <sub>inst</sub>	[-]	1,0							
<b>Betonbruch und Spaltversagen</b>											
Faktor für ungerissenem Beton		k <sub>Ucr,N</sub>	[-]	11,0 <sup>2)</sup>							
Faktor für gerissenem Beton		k <sub>Cr,N</sub>	[-]	7,7 <sup>2)</sup>							
Charakteristischer Achsabstand		s <sub>Cr,N</sub>	[mm]	3 · h <sub>ef</sub>							
Charakteristischer Randabstand		c <sub>Cr,N</sub>	[mm]	1,5 · h <sub>ef</sub>							
Achsabstand		s <sub>Cr,sp</sub>	[mm]	2 · c <sub>Cr,sp</sub>							
Randabstand bei h = 80		c <sub>Cr,sp</sub>	[mm]	40	2,4 · h <sub>ef</sub>	2 · h <sub>ef</sub>	nicht zulässig				
Randabstand bei h = 100					2 · h <sub>ef</sub>	2,4 · h <sub>ef</sub>	2 · h <sub>ef</sub>	nicht zulässig			
Randabstand bei h = 120						1,9 · h <sub>ef</sub>	2,1 · h <sub>ef</sub>	nicht zulässig			
Randabstand bei h = 140					1,5 · h <sub>ef</sub>		2 · h <sub>ef</sub>	nicht zulässig			
Randabstand bei h = 160							2,4 · h <sub>ef</sub>	2,2 · h <sub>ef</sub>	nicht zulässig		
Randabstand bei h = 200					2,2 · h <sub>ef</sub>		nicht zulässig				
Charakteristischer Widerstand gegen Spalten					N <sup>0</sup> <sub>Rk,sp</sub>	[kN]	min {N <sup>0</sup> <sub>Rk,c</sub> ; N <sub>Rk,p</sub> } <sup>3)</sup>				

1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen  
 2) Bezogen auf Betondruckfestigkeit als Zylinderdruckfestigkeit  
 3) N<sup>0</sup><sub>Rk,c</sub> nach EN 1992-4:2018

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Leistungen**  
Charakteristische Zugtragfähigkeit

**Anhang C 1**

**Tabelle C2.1:** Charakteristische Werte der **Quertragfähigkeit** unter statischer und quasi - statischer Belastung

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR							
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>								
Charakteristischer Widerstand $\frac{\text{DAZ}}{\text{DAZ E4/HCR}}$ $V^0_{Rk,s}$ [kN]	5,9	13,6	21,4	30,6	55,0	81,4	110,1	
	8,8	16,8	26,5	38,3	69,8	106,3	148,5	
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25							
Faktor für Duktilität $k_7$ [-]	1,0							
<b>Stahlversagen mit Hebelarm und Pryoutversagen</b>								
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung $h_{ef}$ [mm]	40	45	60	70	85	100	125	
Charakteristisches Biegemoment $\frac{\text{DAZ}}{\text{DAZ E4/HCR}}$ $M^0_{Rk,s}$ [Nm]	11,4	26	52	92	233	513	865	
	10,7	29	59	100	256	519	898	
Faktor für Pryoutversagen $k_8$ [-]	2,6	2,8	3,2		3,0	2,6	2,4	
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung $h_{ef}$ [mm]		35 - < 45	40 - < 60	50 - < 70	65 - < 85			
Charakteristisches Biegemoment $\frac{\text{DAZ}}{\text{DAZ E4/HCR}}$ $M^0_{Rk,s}$ [Nm]	-.2)	20	44	92	184			-.2)
		21	45	100	193			
Faktor für Pryoutversagen $k_8$ [-]		2,5	2,6	3,1	3,2			
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25							
Faktor für Duktilität $k_7$ [-]	1,0							
<b>Betonkantenbruch</b>								
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung $l_f =$ [mm]	$h_{ef}$							
Dübeldurchmesser $d_{nom}$	6	8	10	12	16	20	24	
1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen 2) Leistung nicht bewertet								
NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR							<b>Anhang C 2</b>	
<b>Leistungen</b> Charakteristische Quertragfähigkeit								

**Tabelle C3.1: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter Brandbeanspruchung**

Größe		DAZ, DAZ E4, DAZ HCR							
		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
$h_{ef} \geq$ [mm]		40	35 / 45	40 / 60	50 / 70	65 / 85	100	125	
Charakteristischer Widerstand Stahlversagen	$N_{Rk,s,fi}$	R30	0,6 <sup>1)</sup> / 0,9 <sup>2)</sup>	1,4	2,8	5,0	9,4	14,7	21,1
		R60	0,4 <sup>1)</sup> / 0,9 <sup>2)</sup>	1,2	2,3	4,1	7,7	12,0	17,3
		R90	0,3 <sup>1)</sup> / 0,9 <sup>2)</sup>	0,9	1,9	3,2	6,0	9,4	13,5
		R120	0,2 <sup>1)</sup> / 0,7 <sup>2)</sup>	0,8	1,6	2,8	5,2	8,1	11,6
Charakteristischer Widerstand Betonbruch	$N_{Rk,c,fi}$	R30 - R90	$7,7 \cdot h_{ef}^{1,5} \cdot (20)^{0,5} \cdot h_{ef} / 200 / 1000$						
		R120	$7,7 \cdot h_{ef}^{1,5} \cdot (20)^{0,5} \cdot h_{ef} / 200 / 1000 \cdot 0,8$						
Charakteristischer Widerstand Herausziehen	$N_{Rk,p,fi}$	R30	0,4	0,9 / 2,0	2,2 / 3,3	3,0 / 5,0	4,5 / 6,8	8,6	12,0
		R60		0,8 / 2,0					
		R90		0,5 / 2,0					
		R120	0,3	0,3 / 1,6	1,7 / 2,6	2,4 / 4,0	3,6 / 5,4	6,9	9,6

**Tabelle C3.2: Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter Brandbeanspruchung**

Größe DAZ, DAZ E4, DAZ HCR		R30		R60		
		$V_{Rk,s,fi,30}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,30}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi,60}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,60}$ [Nm]	
M6	$h_{ef} \geq$	40	0,6 <sup>1)</sup> / 0,9 <sup>2)</sup>	0,5 <sup>1)</sup> / 0,2 <sup>2)</sup>	0,4 <sup>1)</sup> / 0,9 <sup>2)</sup>	0,3 <sup>1)</sup> / 0,1 <sup>2)</sup>
M8		35	1,8	1,4	1,6	1,2
M10		40	3,6		2,9	3,0
M12		50	6,3	7,8	4,9	6,4
M16		65	11,7	19,9	9,1	16,3
M20		100	18,2	39,0	14,2	31,8
M24		125	26,3	67,3	20,5	55,0

Größe DAZ, DAZ E4, DAZ HCR		R90		R120		
		$V_{Rk,s,fi,90}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,90}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi,120}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,120}$ [Nm]	
M6	$h_{ef} \geq$	40	0,3 <sup>1)</sup> / 0,9 <sup>2)</sup>	0,2 <sup>1)</sup> / 0,1 <sup>2)</sup>	0,2 <sup>1)</sup> / 0,7 <sup>2)</sup>	0,2 <sup>1)</sup> / 0,1 <sup>2)</sup>
M8		35	1,3	1,0	1,2	0,8
M10		40	2,2	2,4	1,9	2,1
M12		50	3,5	5,0	2,8	4,3
M16		65	6,6	12,6	5,3	11,0
M20		100	10,3	24,6	8,3	21,4
M24		125	14,8	42,6	11,9	37,0

Pryoutversagen gemäß EN 1992-4:2018

**Tabelle C3.3: Minimale Achsabstände und minimale Randabstände für Anker unter Brandbeanspruchung für Zug- und Quertragfähigkeit**

Größe		DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Achsabstand	$s_{min}$	Anhang B3						
Randabstand	$c_{min}$ [mm]	$c_{min} = 2 \cdot h_{ef}$ , bei mehrseitiger Brandbeanspruchung $c_{min} \geq 300$ mm						

- 1) DAZ  
2) DAZ E4 / HCR

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Leistungen**  
Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung

**Anhang C 3**

**Tabelle C4.1: Charakteristische Werte der Zug- und Quertragfähigkeit unter Erdbebenbeanspruchung C1**

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Dübellänge $L_{max}$ [mm]	-2)	167	186	221	285	394	477
Effektive Verankerungstiefe $h_{ef}$ [mm]		45	40 - 60	50 - 70	65 - 85	100	125
Mit Ringspaltverfüllung $\alpha_{gap}$ [-]		1,0					
<b>Stahlversagen</b>							
Charakteristische Zugtragfähigkeit C1 $N_{RK,s,eq,C1}$ [kN]	-2)	16,0	27,0	41,0	66,0	111,0	150,0
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,eq,C1}^{1)}$ [-]		1,5					
<b>Herausziehen</b>							
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C 1 $N_{RK,p,eq,C1}$ [kN]	-2)	4,6	8,0	16,0	28,2	36,0	50,3
Montagesicherheitsbeiwert $\gamma_{inst}$ [-]		1,0					
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>							
Charakteristische Quertragfähigkeit C1 $V_{RK,s,eq,C1}$ [kN]	-2)	11	17	27	47	56	69
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,eq,C1}^{1)}$ [-]		1,25					

1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

2) Leistung nicht bewertet

**Table C4.2: Charakteristische Werte der Zug- und Quertragfähigkeit unter Erdbebenbeanspruchung C2**

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR <sup>1)</sup>						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Dübellänge $L_{max}$ [mm]	-3)		186	221	285	394	-3)
Mit Ringspaltverfüllung $\alpha_{gap}$ [-]	1,0						
<b>Stahlversagen</b>							
Charakteristische Zugtragfähigkeit C2 $N_{RK,s,eq,C2}$ [kN]	-3)		27	41	66	111	-3)
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,eq,C2}^{2)}$ [-]	1,5						
<b>Herausziehen</b>							
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C2	$h_{ef}$ [mm]	-3)	60	70	85	100	-3)
	$N_{RK,p,eq,C2}$ [kN]		5,1	7,4	21,5	30,7	
	$h_{ef}$ [mm]		40-59	50-69	65-84	-3)	
	$N_{RK,p,eq,C2}$ [kN]		2,7	4,4	16,4		
Montagesicherheitsbeiwert $\gamma_{inst}$ [-]	1,0						
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>							
Charakteristische Quertragfähigkeit C2	$h_{ef}$ [mm]	-3)	60	70	85	100	-3)
	$V_{RK,s,eq,C2}$ [kN]		10,0	17,4	27,5	39,9	
	$h_{ef}$ [mm]		40-59	50-69	65-84	-3)	
	$V_{RK,s,eq,C2}$ [kN]		7,0	12,7	22,0		
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,eq,C2}^{2)}$ [-]	1,25						

1) DAZ HCR: Gilt nur für kaltmassivumgeformte Ausführung (gemäß Anhang A1)

2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

3) Leistung nicht bewertet

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR	<b>Anhang C 4</b>
<b>Leistungen</b> Charakteristische Werte von Zug und Querwiderständen unter Erdbebeneinfluss	

**Tabelle C5.1: Verschiebungen unter statischer und quasi - statischer Zuglast**

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
<b>Verschiebungen – Faktor für Zuglast<sup>1)</sup></b>							
$\delta_{N0}$ - Faktor In gerissenem Beton	0,13	0,22	0,12	0,09	0,08	0,07	0,05
$\delta_{N\infty}$ - Faktor [mm/kN]	1,00	0,78	0,40	0,19	0,09		0,07
$\delta_{N0}$ - Faktor In ungerissenem Beton	0,16	0,07	0,05	0,06		0,05	0,04
$\delta_{N\infty}$ - Faktor	0,24	0,29	0,21	0,14	0,10	0,06	0,05

**Tabelle C5.2: Verschiebungen unter statischer und quasi - statischer Querlast**

Größe	DAZ						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
<b>Verschiebungen – Faktor für Querlast<sup>2)</sup></b>							
$\delta_{V0}$ - Faktor In gerissenem und ungerissenem Beton	0,6	0,35	0,37	0,27	0,10	0,09	0,07
$\delta_{V\infty}$ - Faktor [mm/kN]	0,9	0,52	0,55	0,40	0,14	0,15	0,11
	<b>DAZ E4, DAZ HCR</b>						
$\delta_{V0}$ - Faktor	0,6	0,23	0,19	0,18	0,10	0,11	0,07
$\delta_{V\infty}$ - Faktor	0,9	0,27	0,22	0,16	0,11	0,05	0,09

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:  
 $\delta_{N0} = \delta_{N0} - \text{Faktor} \cdot N_{ED}$   
 $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty} - \text{Faktor} \cdot N_{ED}$   
 ( $N_{ED}$ : Bemessungswert der vorhandenen Zuglast)

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:  
 $\delta_{V0} = \delta_{V0} - \text{Faktor} \cdot V_{ED}$   
 $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty} - \text{Faktor} \cdot V_{ED}$   
 ( $V_{ED}$ : Bemessungswert der vorhandenen Querlast)

**Tabelle C5.3: Verschiebungen unter Zuglast C2 für alle Verankerungstiefen**

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Verschiebungen DLS $\delta_{N,eq,C2(DLS)}$ [mm]	-1)		2,7	4,4		5,6	-1)
Verschiebungen ULS $\delta_{N,eq,C2(ULS)}$	-1)		11,5	13,0	12,3	14,4	-1)

1) Leistung nicht bewertet

**Tabelle C5.4: Verschiebungen unter Querlast C2 für alle Verankerungstiefen**

Größe	DAZ, DAZ E4, DAZ HCR						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Verschiebungen DLS $\delta_{V,eq,C2(DLS)}$ [mm]	-1)		4,1	4,7	5,5	4,8	-1)
Verschiebungen ULS $\delta_{V,eq,C2(ULS)}$	-1)		6,2	7,8	10,1	11,2	-1)

1) Leistung nicht bewertet

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ E4, DAZ HCR

**Leistungen**  
Verschiebungen unter Zug und Querlast

**Anhang C 5**